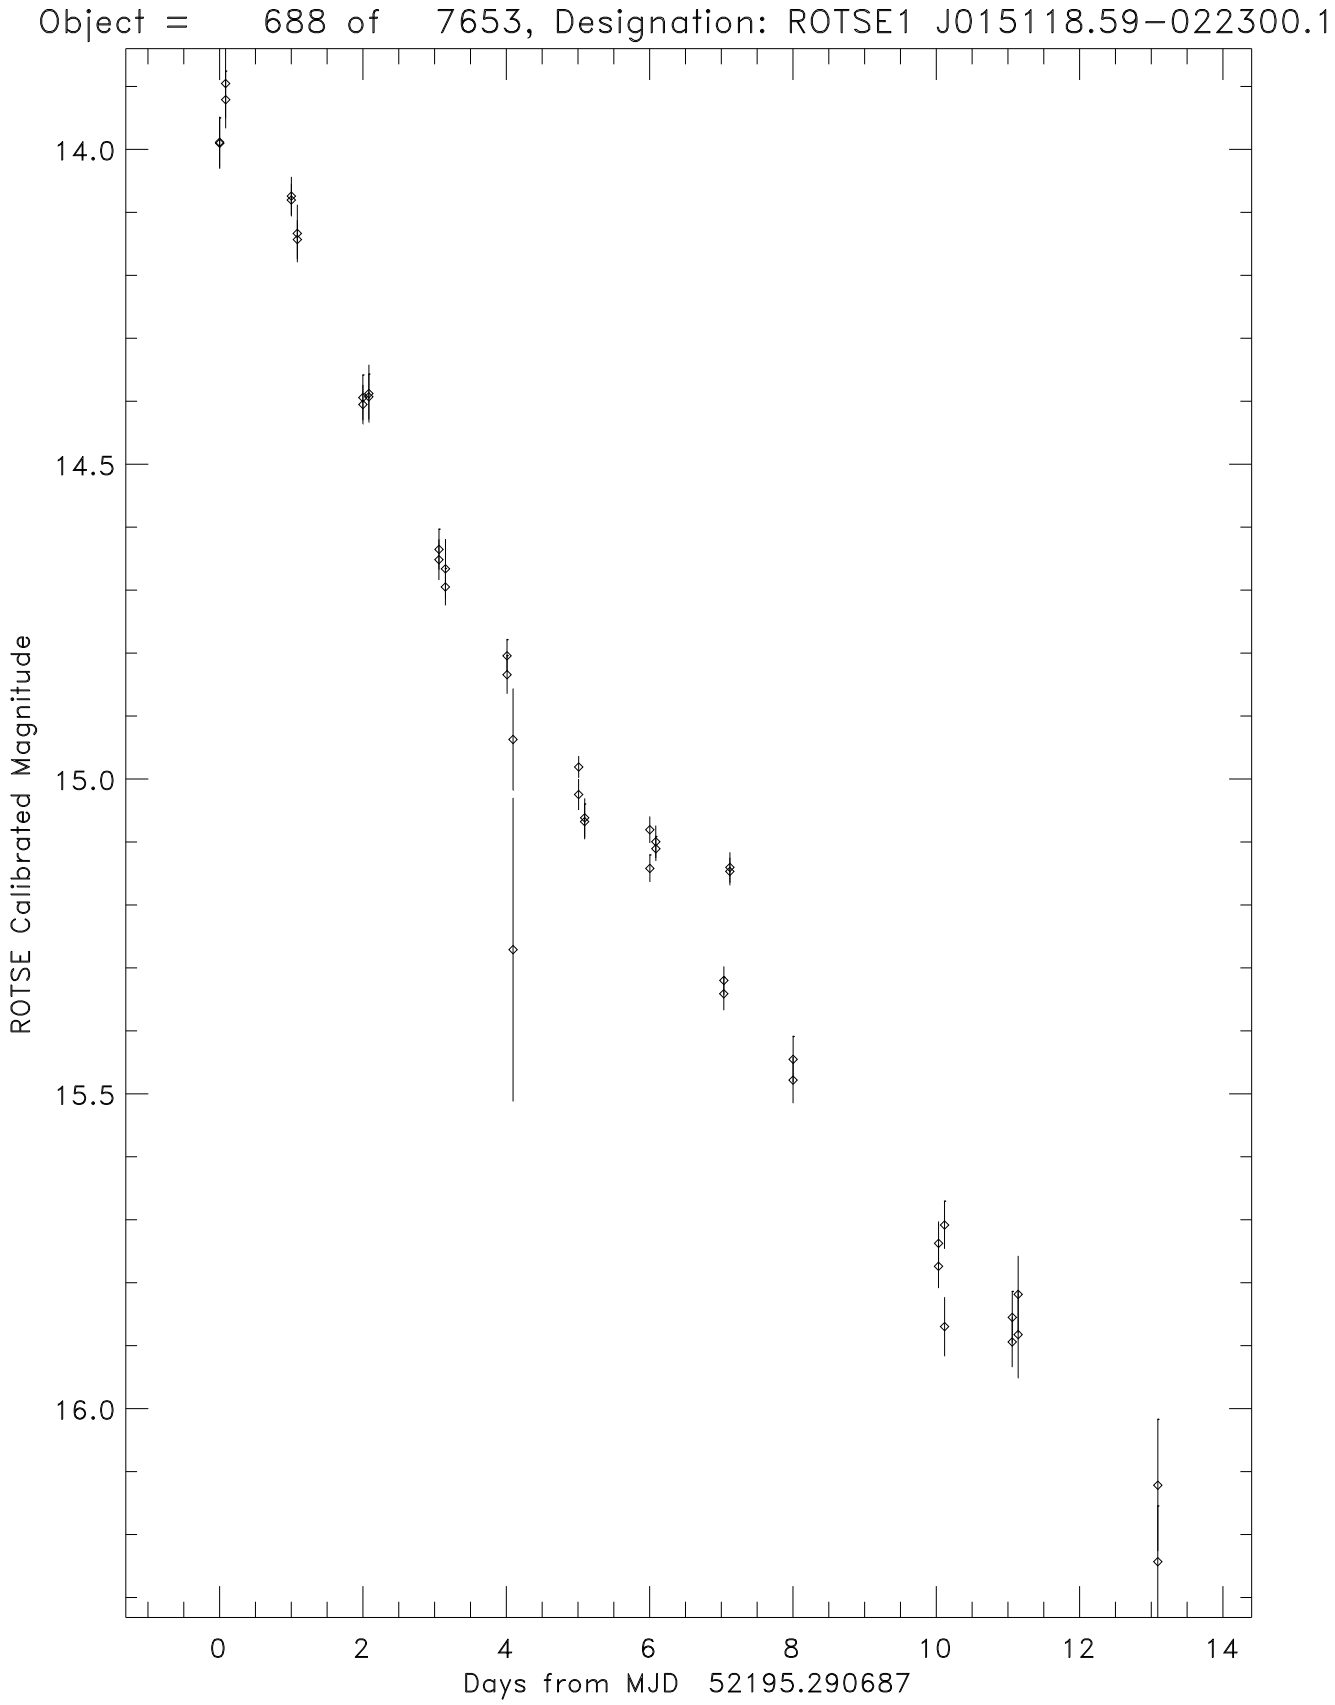
Object = 688 of 7653, Designation: ROTSE1 J015118.59−022300.1
ROTSE Calibrated Magnitude
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
0
2
4
6
8
10
12
14
Days from MJD 52195.290687