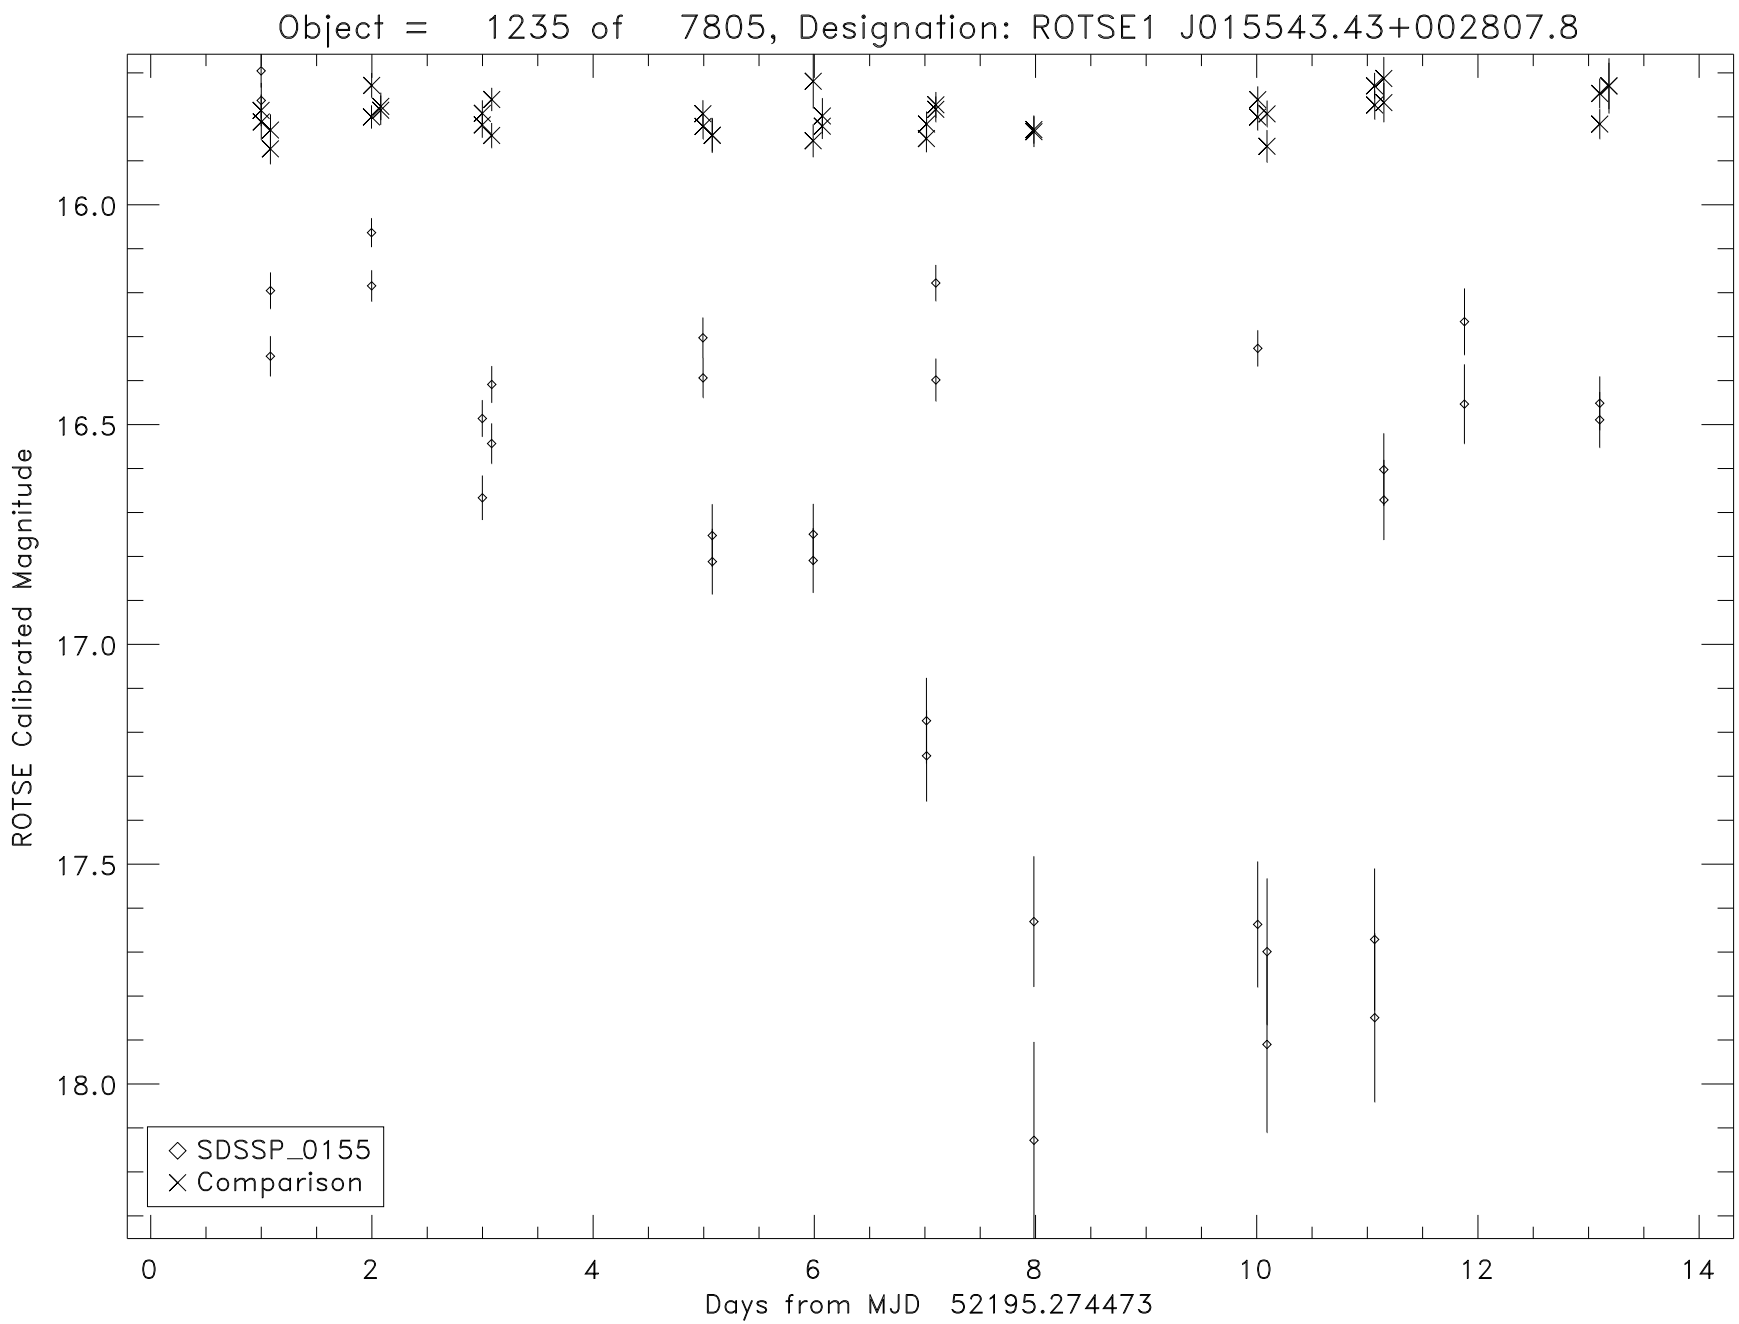
Object = 1235 of 7805, Designation: ROTSE1 J015543.43+002807.8
ROTSE Calibrated Magnitude
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
0
2
4
6
8
10
12
14
Days from MJD 52195.274473
◇ SDSSP_0155
× Comparison

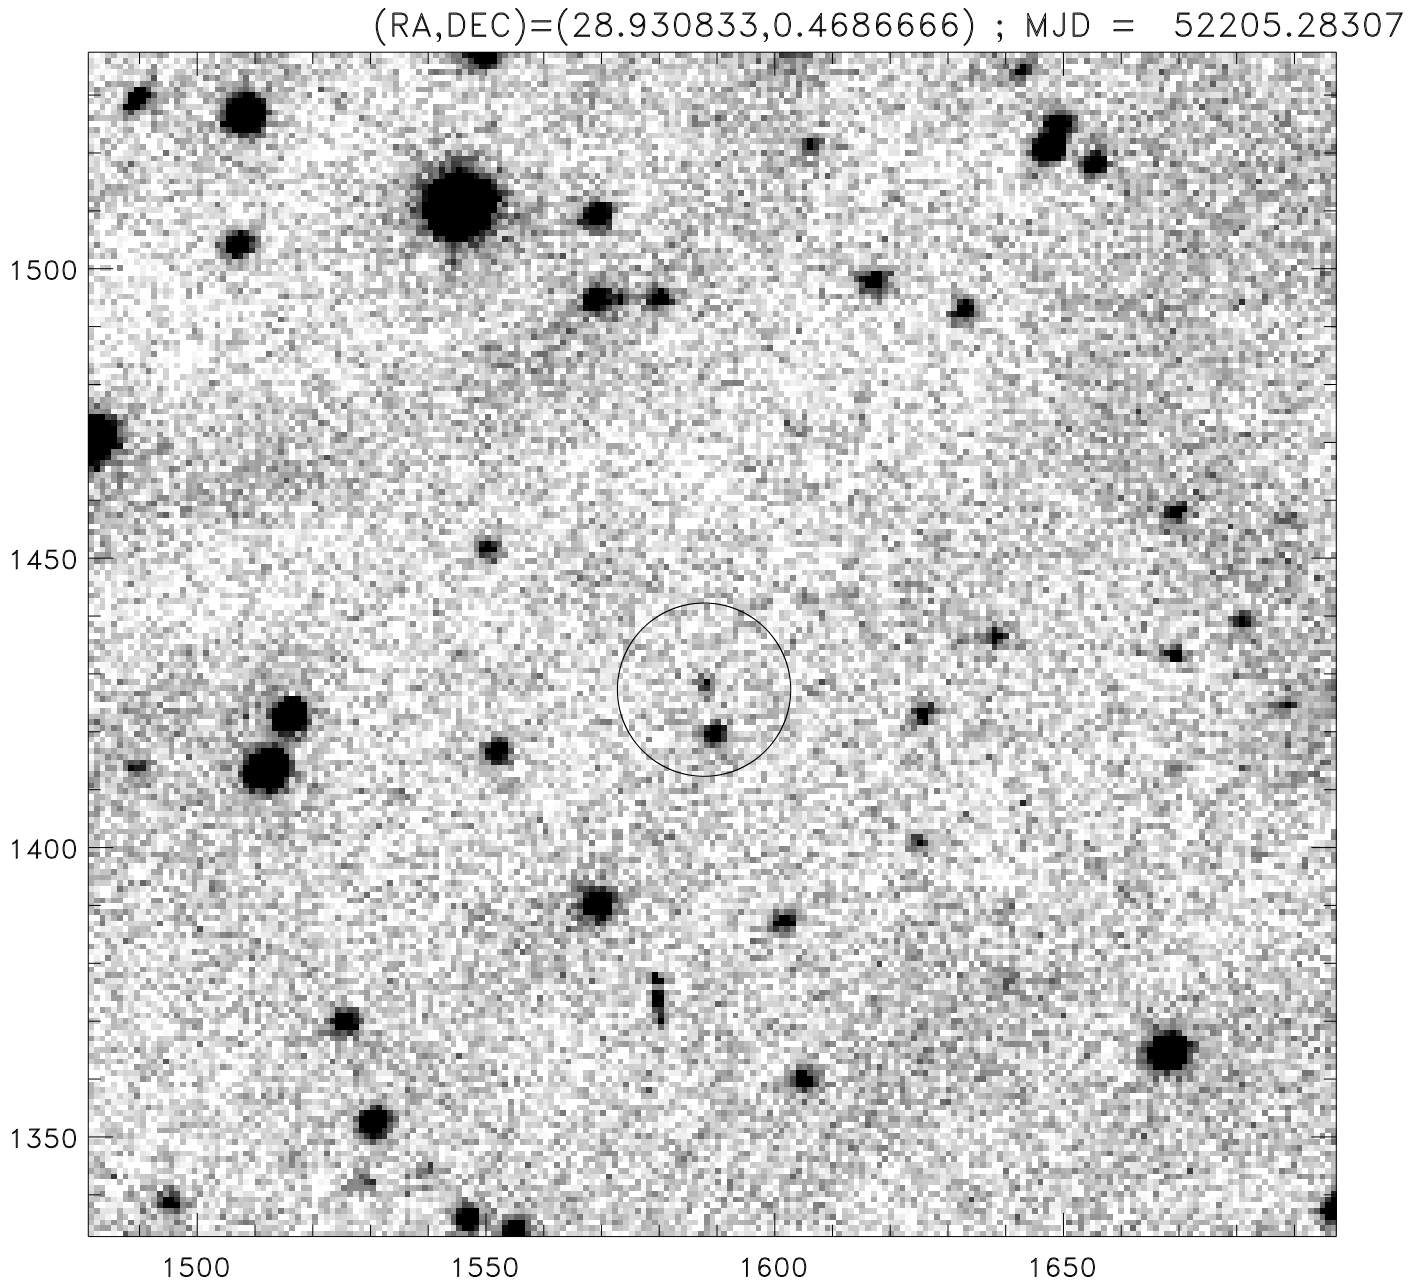
(RA,DEC)=(28.930833,0.4686666) ; MJD = 52205.28307
1500
1450
1400
1350
1500
1550
1600
1650

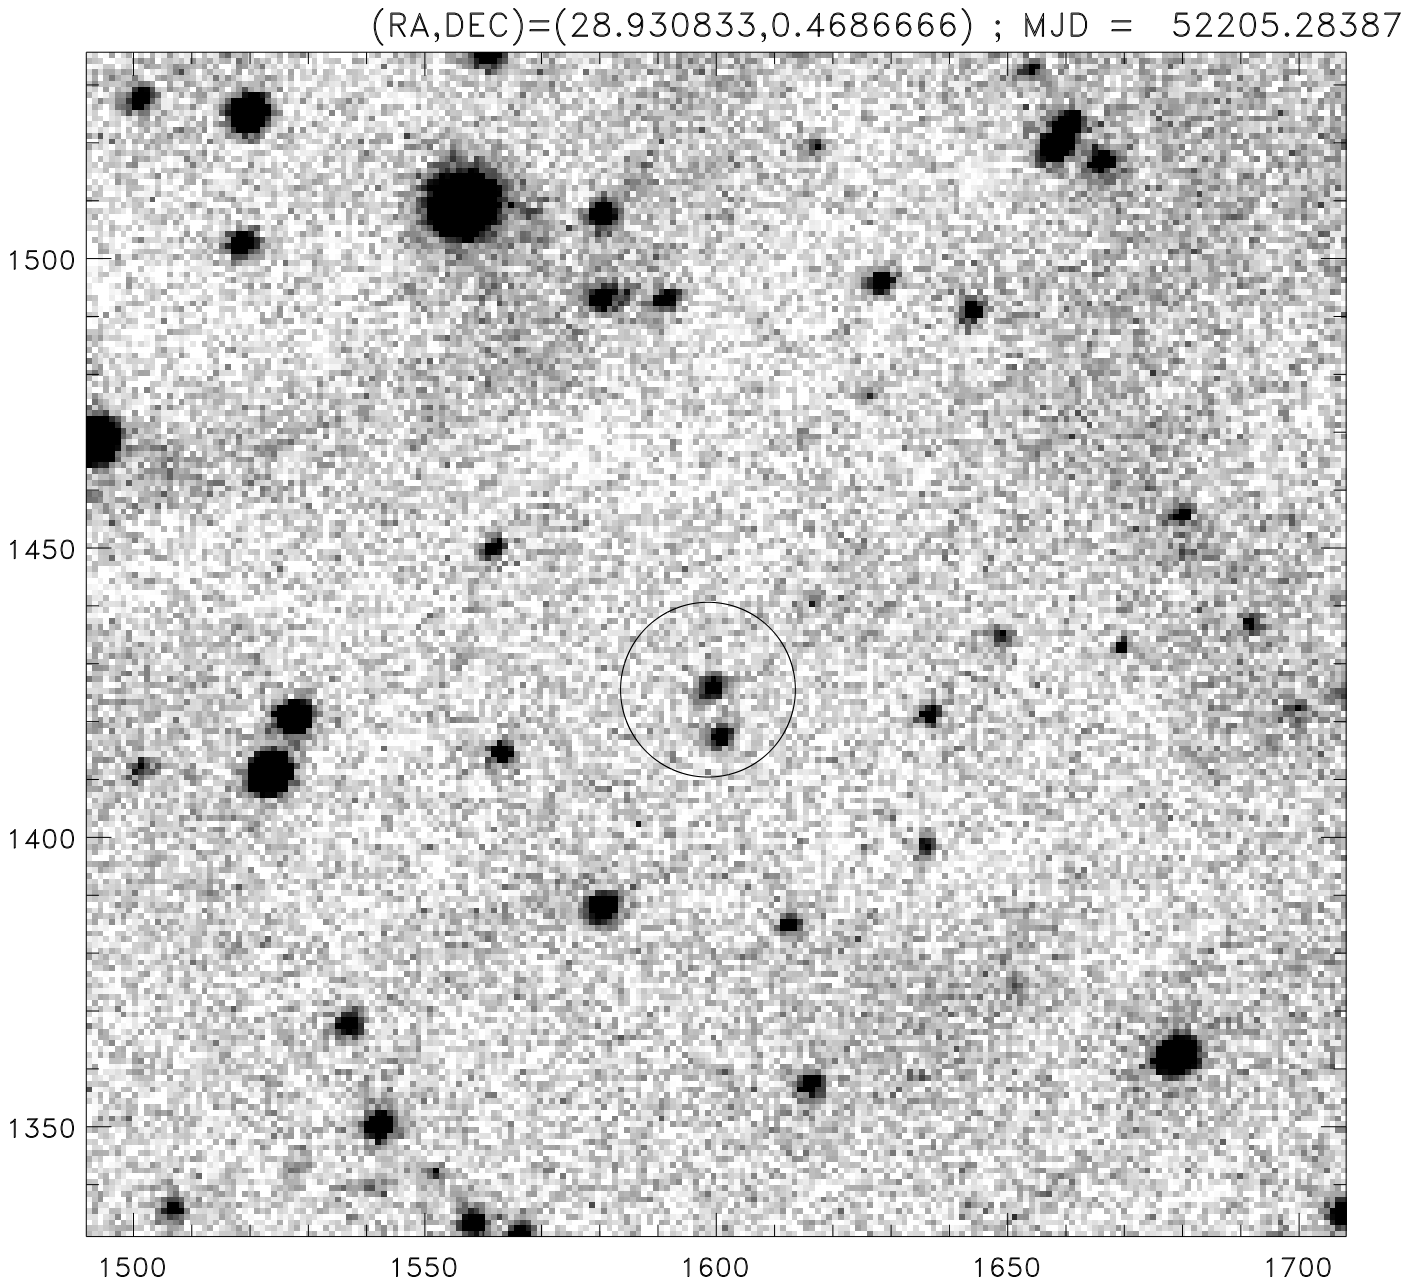
(RA,DEC)=(28.930833,0.4686666) ; MJD = 52205.28387
1500
1450
1400
1350
1500
1550
1600
1650
1700

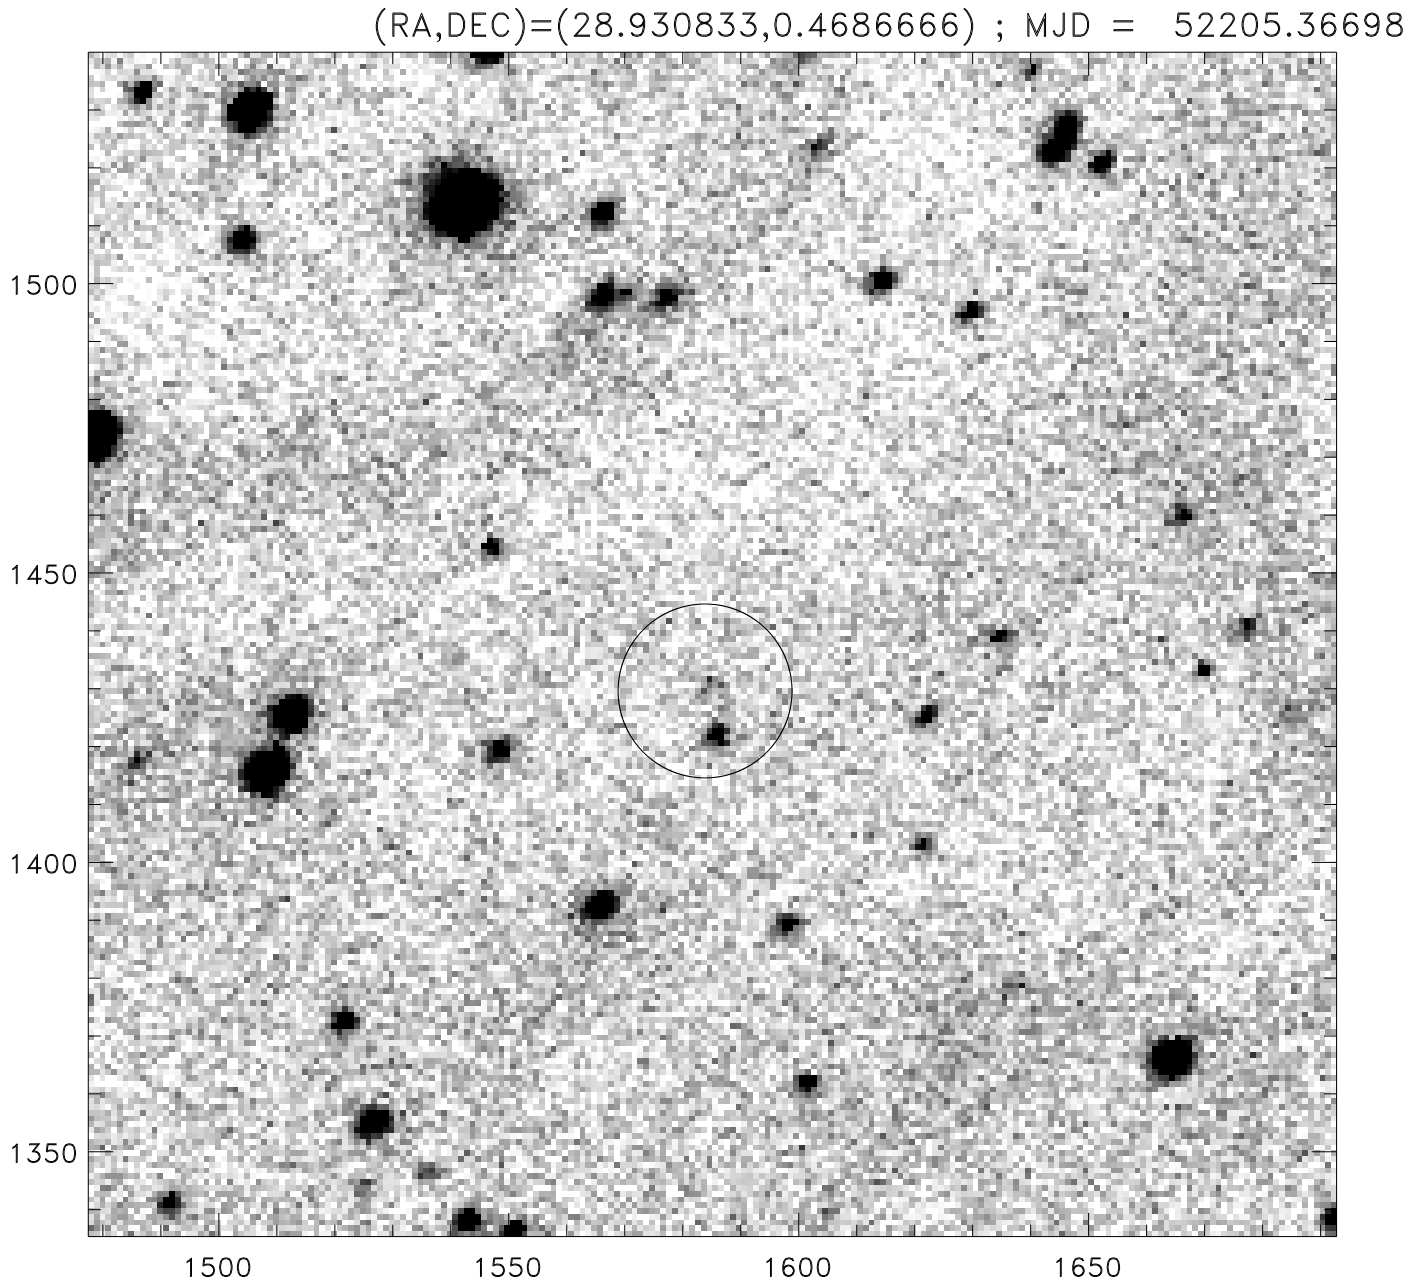
(RA,DEC)=(28.930833,0.4686666) ; MJD = 52205.36698
1500
1450
1400
1350
1500
1550
1600
1650